
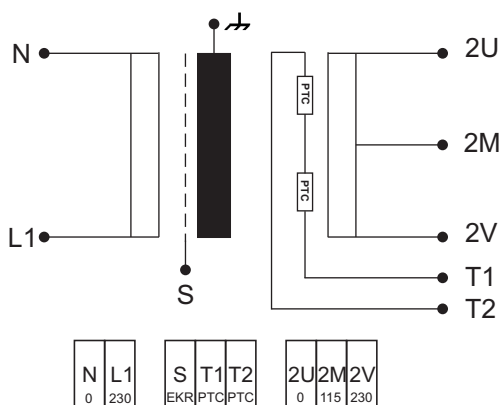


Transformatory separacyjne do zasilania pomieszczeń medycznych grupy II i przeznaczone do tworzenia systemu IT. Izolacja wzmocniona, klasa ochronności II, klasa cieplna znamionowa $ta40E$, czujniki temperatury PTC $120^{\circ}C$, klasa cieplna izolacji B. Ekran funkcjonalny pomiędzy uzwojeniami PRI-SEC podłączony do izolowanego zacisku "S". Odczep ze środka uzwojenia SEC. Prąd jałowy max $3\% I_{NPRI}$, napięcie zwarcia max $3\% U_{NPRI}$, prąd upływu max $0,2\text{ mA}$, prąd załączania max $12 \times I_{NPRI \max}$. Stopień ochrony IP00, mocowanie stacjonarne pionowe. Wykonanie wg. normy PN-EN 61558-2-15:2002.

Zakres mocy :2 - 10 kVA
Napięcie PRI :220 lub 230 V 50/60 Hz
Napięcie SEC :220 lub 230V z odczepem środkowym
Nap. próby izolacji :4,0 kV 50Hz

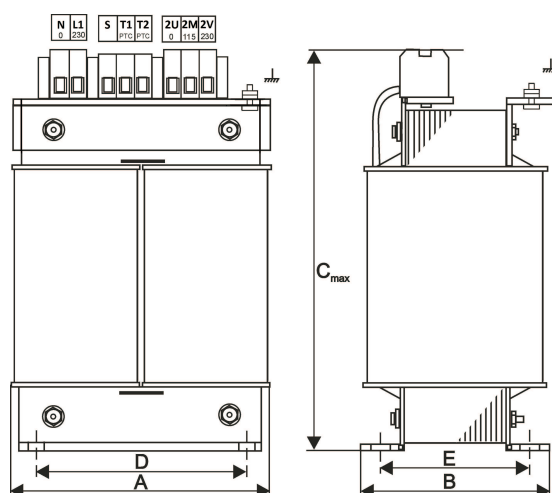

Uwaga:

Transformatory UMD mogą być również dostarczane w obudowach B1U o stopniu ochrony IP23. Dla zestawu UMD+B1U znamionowa maksymalna temperatura otoczenia $ta=30^{\circ}C$

Typ	Moc [kVA]	I bezp. zalecane gG [A]	Wymiary [mm]					Moco- wanie	Masa [kg]
			A	B	C max	D	E		
UMD 2,0	2,00	16,00	200	135	335	124	107	10x18	25,00
UMD 2,5	2,50	16,00	200	147	335	124	119	10x18	28,00
UMD 3,15	3,15	25,00	200	162	335	124	134	10x18	33,00
UMD 4,0	4,00	25,00	240	153	380	144	125	10x18	40,00
UMD 5,0	5,00	35,00	240	168	380	144	140	10x18	46,00
UMD 6,3	6,30	35,00	240	183	380	144	155	10x18	53,00
UMD 8,0	8,00	50,00	280	173	440	176	143	12x18	62,00
UMD 10,0	10,00	63,00	280	188	440	176	158	12x18	73,00

Z uwagi na ciągły rozwój konstrukcji oraz zmiany wymagań technicznych, firma Breve-Tufvassons zastrzega sobie prawo zmian w/w parametrów.